



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 14/10/2022 Uitgiftedatum verslag: 14/10/2022
Verslagnummer: 0472-221014-04

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 09 252 45 45 E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0472

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: DE BACKER TECHNICS
Adres: MOORSELBAAN 530, 9300 AALST
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: WIJFFELAERS - DE WEVER
Adres: AAMBEELDSTRAAT LOT 7, 3012 WILSELE
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: DE BACKER TECHNICS
Adres: MOORSELBAAN 530, 9300 AALST
BTW-nummer: 0641977474

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: WIJFFELAERS - DE WEVER
Adres: AAMBEELDSTRAAT LOT 7, 3012 WILSELE
EAN- code:
Nummer teller: 1SAG1105065397
Index: /
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
 - 2 De keuken is nog niet geplaatst.
 - 3 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
 - 4 De hoofdequipotentiale verbindingen zijn voorzien maar zijn nog aan te sluiten na de invoer van gas-, waterleidingen en/of de plaatsing van de CV-installatie.
- Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



RE06_01-08_01 09/20

1 / 3

Gegevens van de elektrische installatie:


Spanning en aard van de stroom: Mono 230V
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB st - Doorsnede: 2 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Aardingslus
 Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 63A
 Type algemene schakelaar: 2P 63A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 21 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

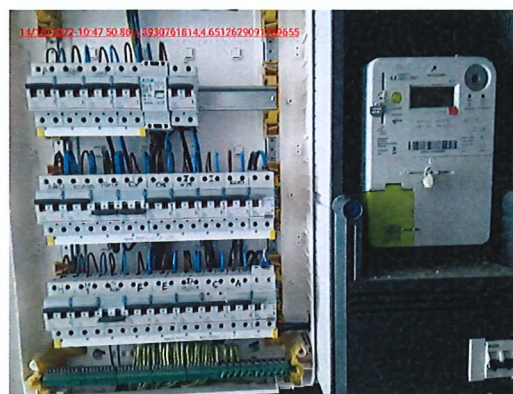

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.
 Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 12,00 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 05,00 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 14/10/2047
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.

